



Aufhängung für horizontale Ringnut-
Wärmeübertrager - Fußgestell

Werknorm

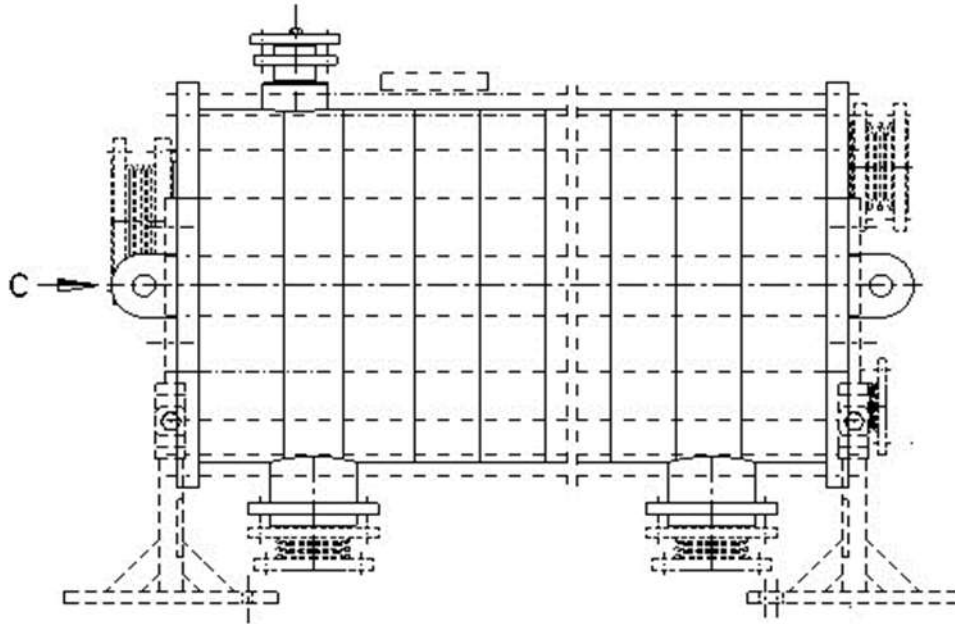

Ansicht C

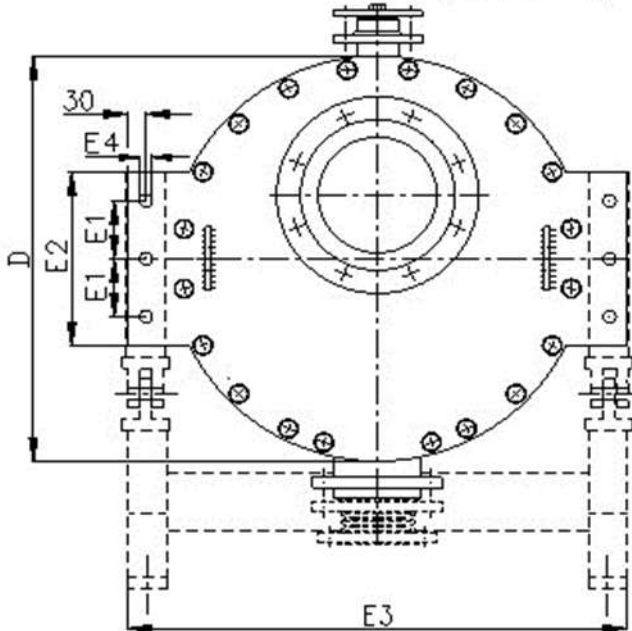

Eine Seite ist als Loslager auszuführen. Die thermische Dehnung des Apparates beträgt max. 1,5 mm / 1 m Apparatelänge

zum Beispiel: Baureihe HB..

D	E1	E2	E3	E4
mm	mm	mm	mm	mm
700	100	300	840	3xØ22
600	100	300	740	3xØ22
500	75	200	640	2xØ22